

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Изготовитель: IVR S.p.a., Via Brughiera III, №1, 28010, Voca (NO), ITALY



БЛОК КОЛЛЕКТОРНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ И БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ



Модель: **VTc. 582. EMNX**

ПС -47359

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение и область применения

1.1. Коллекторные блоки предназначены для распределения потока транспортируемой среды систем низкотемпературного (до 100°C) водяного отопления с давлением до 10 бар по потребителям. При этом под «потребителем» понимается отдельный нагревательный прибор или группа приборов, контур или петля «теплого пола», отдельные части или ветви системы.

1.2. Коллекторный блок объединяет в себе подающий и обратный коллекторы из нержавеющей стали AISI304, ручные балансировочные клапаны, регулирующие клапаны (с возможностью установки электротермического сервопривода), пробки коллекторов и крепежные кронштейны из оцинкованной стали.

1.3. Коллекторные блоки могут работать как на водяном, так и низкозамерзающем (гликолевом) теплоносителе.

1.4. Не допускается использование коллекторных блоков в атмосфере, насыщенной парами хлора (бассейны с хлорированием воды и т.п.).

Содержание хлоридов в рабочей среде не должно превышать значений, указанных в таблице:

| | Содержание свободного хлора, мг/л | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| | до 0,5 | от 0,5, до 2,0 | от 2,0 до 3,0 | более 3,0 |
| Предельное содержание хлоридов, мг/л | 350 | 200 | 100 | 0 |


1.5. Коллекторные блоки выпускаются с количеством выходов от 3-х до 10-ти.

1.6. Присоединение циркуляционных петель осуществляется с помощью фитингов стандарта «евроконус» 3/4" (НР) (см.п.5.1).

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Состав коллекторного блока

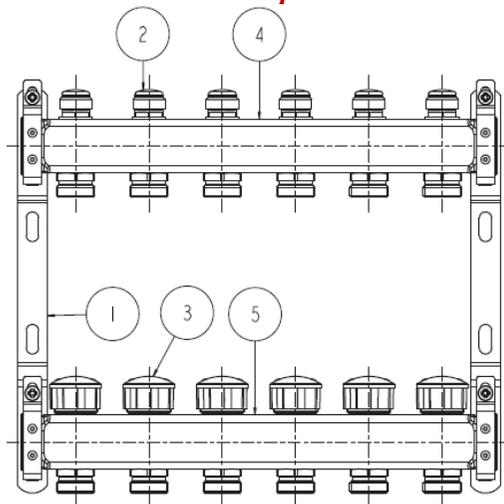

- 1- кронштейн из оцинкованной стали (2 шт.);
 2- ручной балансировочный клапан (3÷10шт.);
 3- регулирующий клапан с колпачком под сервопривод M30x1.5 (3...10шт.);
 4- подающий коллектор из нержавеющей стали AISI304;
 5- обратный коллектор из нержавеющей стали AISI304.

3. Технические характеристики

| № п/п | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики |
|-------|--|---------------------|-------------------------|
| 1 | Количество выходов | шт. | 3...10 |
| 2 | Максимальная температура рабочей среды | °С | 100 |
| 3 | Номинальное давление, PN | МПа | 1,0 |
| 4 | Пропускная способность регулирующего клапана, Kvs | м ³ /час | 2,4 |
| 5 | Пропускная способность балансировочного клапана при открытии на: | м ³ /час | |
| 5.1 | 1 оборот | м ³ /час | 0,03 |

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


| | | | |
|------|---|---------------------|--|
| 5.2 | 1,5 оборота | м ³ /час | 0,22 |
| 5.3 | 2 оборота | м ³ /час | 0,85 |
| 5.4 | 2,5 оборота | м ³ /час | 1,25 |
| 5.5 | 3 оборота | м ³ /час | 1,8 |
| 5.6 | 3,5 оборота | м ³ /час | 2,0 |
| 5.7 | 4 оборота | м ³ /час | 2,8 |
| 5.8 | 4,5 оборота | м ³ /час | 3,0 |
| 5.9 | 5 оборотов | м ³ /час | 3,3 |
| 5.10 | полное открытие | м ³ /час | 3,8 |
| 6 | Максимальная температура воздуха, окружающего узел | °С | 50 |
| 7 | Максимальная относительная влажность воздуха, окружающего узел | % | 60 |
| 8 | Резьба под сервопривод клапана | | M30x1,5 |
| 9 | Стандарт присоединительной резьбы в торцах коллектора | | ГОСТ 6357-81 |
| 10 | Рабочая среда | | Вода ¹ , растворы гликолей концентрацией до 50% |
| 11 | Максимально допустимый перепад давления на регулировочном клапане | бар | 1,0 |
| 12 | Средний полный срок службы | лет | 25 |

Примечание: 1 – с учетом требований п.1.4.

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. Габаритные размеры

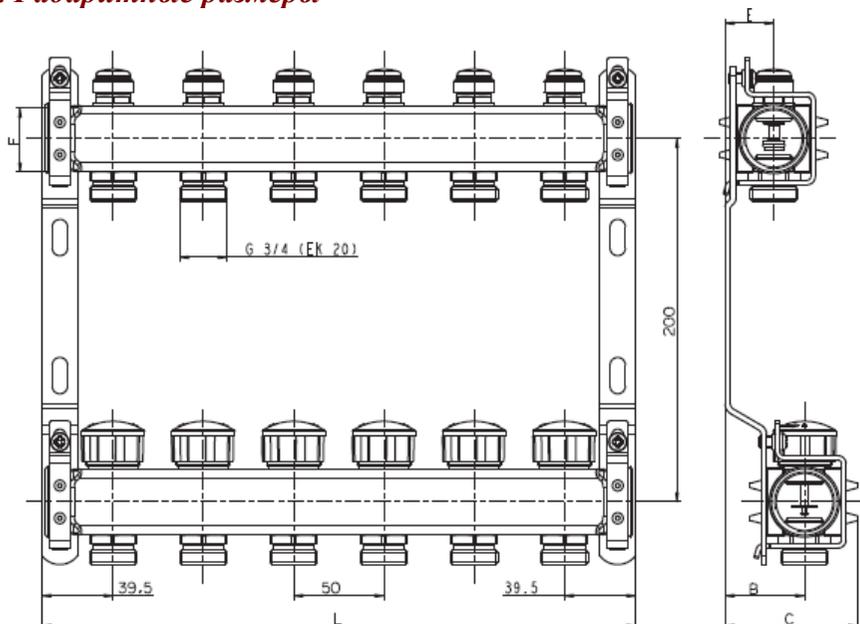

| Кол-во выходов, шт. | F, дюймы | L, мм | B, мм | C, мм | E, мм |
|---------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 3 | G1" | 179 | 65 | 95 | 40 |
| 4 | G1" | 229 | 65 | 95 | 40 |
| 5 | G1" | 279 | 65 | 95 | 40 |
| 6 | G1" | 329 | 65 | 95 | 40 |
| 7 | G1" | 379 | 65 | 95 | 40 |
| 8 | G1" | 429 | 65 | 95 | 40 |
| 9 | G1" | 479 | 65 | 95 | 40 |
| 10 | G1" | 529 | 65 | 95 | 40 |

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. Указания по монтажу и настройке

5.1. Для присоединения трубопроводов к коллекторным выводам следует использовать следующие типы соединителей:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Металлополимерная труба | VT.4420; VTс.712Е; |
| Пластиковая труба | VT.4410 |
| Полипропиленовая труба | VTр.708Е (3/4") |
| Медная труба | VT.4430 |

5.2. Балансировка петель производится с помощью балансировочных клапанов. Клапаны открываются на требуемое количество оборотов по проектному показателю пропускной способности.

5.3. Коллектор с балансировочными клапанами должен находиться на подаче, а с регулирующими клапанами - на обратке.

5.4. Перед установкой сервоприводов на регулирующие клапаны, с клапанов следует снять регулировочный колпачок.

5.5. Монтаж соединителей рекомендуется производить с помощью специального ключа VT.AC570.

5.6. После монтажа, система должна быть подвергнута гидравлическому испытанию статическим давлением, в 1,5 раз превышающим расчетное рабочее давление в системе, но не менее 6 бар. Испытания производятся в порядке, указанном в СП 73.13330.2016.

6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

6.1. Элементы коллекторных систем должны эксплуатироваться при условиях, изложенных в настоящем паспорте.

6.2. После проведения гидравлического испытания коллекторной сборки обжимные гайки соединителей следует подтянуть. В дальнейшем подтягивание обжимных гаек следует производить 1 раз в 6 месяцев.

6.3. Не допускается замерзание рабочей среды внутри элементов коллекторного блока.

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.4. Не допускается замена регулирующих и балансировочных клапанов на клапаны других производителей.

7. Условия хранения и транспортировки

7.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

7.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии условиями 5 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

8. Утилизация

8.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8.2. Содержание благородных металлов: *нет*

9. Гарантийные обязательства

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил применения, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

9.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

10. Условия гарантийного обслуживания

10.1. Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

10.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественное изделие денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

10.3. Решение о возмещении затрат Потребителю, связанных с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока принимается по результатам экспертного заключения, в том случае, если изделие признано ненадлежащего качества.

10.4. В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки изделия возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

10.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара:

БЛОК КОЛЛЕКТОРНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI304 С РЕГУЛИРУЮЩИМИ И БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ

| № | Модель | Тип | Количество |
|---|---------------|-----|------------|
| 1 | VTc. 582.EMNX | | |
| | | | |

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать
торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

Гарантийный срок - Семь лет (восемьдесят четыре месяца) с даты продажи конечному потребителю

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, корпус 3, литер «А», тел/факс (812)3247750

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий законность приобретения изделия.
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие (если оно проводилось)
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «__» _____ 20__ г. Подпись _____

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ