

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 363-61-21, тел. + 375 17 363-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.5951.26

Дата регистрации • 10 • апреля 2026 г.

Действительно до • 10 • апреля 2027 г.

Продлено до • • г.

Продлено до • • г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Трубы металлополимерные с товарным знаком «VALFEX®» из алюминиевого сплава и сшитого полиэтилена (PE-Xb/AL/PE-Xb) номинальным наружным диаметром от 16 до 32 мм и детали соединительные к ним с товарным знаком «VALFEX®» из латуни.

2. Назначение

Для устройства внутренних систем отопления (в том числе с подогревом пола), холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 90 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа (10 бар).

3. Изготовитель

«Zhejiang Haizhu Pipe Co., Ltd», Китайская Народная Республика,
No. 18, Yannan Road, Diankou Town, Zhuji City.

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Валфекс-Трейд», Российская Федерация, 129164, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, бульвар Ракетный, дом 16.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний Центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0494) от 25.03.2024 № 13(3)-105/24;

протокола испытаний Центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» от 22.03.2024 № 13(3)-104/24.

6. Техническое свидетельство действует на
серийное производство.

7. Особые отметки

Пример маркировки труб: VALFEX® Pe-Xb-AL-Pe-Xb 16×2,0 class 1-2-4-5/10 bar
Tmax=95 °C ГОСТ Р 53630-2015 Made in China 26/09/2022 23:06:07 02
штрих-код 028m;

Пример маркировки деталей соединительных: VALFEX 16mm.


Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

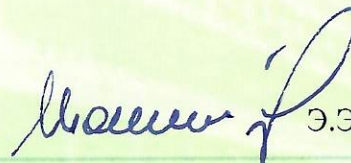 Э.Э. Шатилов

10 апреля 2026 г.

№ 0027040

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 01.5951.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

труб металлополимерных с товарным знаком «VALFEX®» из алюминиевого сплава и сшитого полиэтилена (PE-Xb/AL/PE-Xb) и деталей соединительных к ним с товарным знаком «VALFEX®» из латуни производства «Zhejiang Haizhu Pipe Co., Ltd», Китай, для устройства внутренних систем отопления (в том числе с подогревом пола), холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 90 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа.


Таблица.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Труба 16,0 × 2,0 мм			
1.	Внешний вид труб. Наличие дефектов внешнего вида. Качество поверхности труб	Визуально, СТБ 1916	Трубы белого цвета. Пузыри, трещины, раковины, посторонние включения на поверхностях труб и на торцах труб отсутствуют. На наружной поверхности труб присутствуют незначительные продольные полосы. Внутренняя поверхность гладкая
2.	Размеры труб (предельные отклонения от номинальных размеров) - средний наружный диаметр, мм - средняя толщина стенки, мм	СТБ EN ISO 3126	16,1 (+ 0,1) 2,05 (+0,05)
3.	Изменение длины труб после прогрева, %	ГОСТ 27078 (ISO 2505)	0,2
4.	Стойкость к расслоению клеевого соединения внутреннего и алюминиевого слоев трубы, Н/см	СТБ 1916	120
5.	Степень сшивки, %	СТБ 1916 СТБ 1293	68

Окончание таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
6.	Определение разрушающей нагрузки кольцевых образцов на растяжение в поперечном направлении, Н	СТБ 1916	2493
Детали соединительные из латуни			
7.	Внешний вид деталей соединительных. Наличие дефектов внешнего вида. Качество поверхности деталей соединительных	СТБ ISO 15875-3 ГОСТ 15763	Муфты состоят из корпуса, изготовленного из металла, обжимного кольца и накидной гайки. На наружной и внутренней поверхности загрязнения, вмятины, заусенцы, забоины, окалины, острые кромки, следы расслоения трещины, раковины и признаки коррозии отсутствуют. Наружная и внутренняя поверхности гладкие и чистые
8.	Размер и качество резьбы комбинированных деталей соединительных	ГОСТ 15763	Резьба полного профиля, чистая, без заусенцев, сорванных и недооформленных ниток. Размер присоединительной резьбы – G $\frac{1}{2}$ " – В
Труба 16,0 × 2,0 мм и соединительные детали из латуни			
9.	Стойкость труб и герметичность соединений труб и соединительных деталей при постоянном внутреннем давлении при начальном напряжении в стенке трубы: - 12,0 МПа при температуре 20 °С в течение не менее 1 ч; - 4,8 МПа при температуре 95 °С в течение не менее 1 ч; - 4,4 МПа при температуре 95 °С в течение не менее 1000 ч	ГОСТ 32415 ГОСТ ISO 1167-1	В течение контрольного времени испытания разрушения труб и деталей соединительных, а также просачивание воды через соединения труб с деталями соединительными не произошло

Руководитель уполномоченного
органа

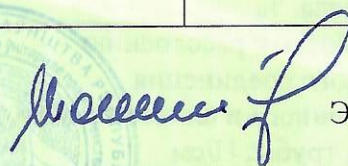

Э.Э. Шатило

№ 0068158

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС 01.5951.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на трубы металлополимерные с товарным знаком «VALFEX®» из алюминиевого сплава и сшитого полиэтилена (PE-Xb/AL/PE-Xb) номинальным наружным диаметром от 16 до 32 мм и детали соединительные к ним с товарным знаком «VALFEX®» из латуни производства «Zhejiang Haizhu Pipe Co., Ltd», Китай, для устройства внутренних систем отопления (в том числе с подогревом пола), холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 90 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа.

Действие технического свидетельства не распространяется на трубопроводы систем противопожарного и объединенного с противопожарным водопроводов и трубопроводы автоматических установок пожаротушения.

2. Трубы состоят из основной трубы, изготовленной из сшитого полиэтилена (PE-Xb), оболочки из алюминиевой фольги и слоя сшитого полиэтилена (PE-Xb). Наружный (PE-Xb), средний (Al) и внутренний (PE-Xb) слои связаны между собой с помощью прослойки эластичного клея.

3. Детали соединительные (соединители, тройники, угольники, крестовины, водорозетки) компрессионные (обжимные) и комбинированные (с переходом на резьбу) изготавливаются из латуни. Для присоединения к трубопроводной арматуре комбинированные детали соединительные имеют наружную или внутреннюю резьбу размером от 1/2" до 1 1/4". Полная номенклатура выпускаемых изделий приведена в техническом паспорте изделия.

4. Монтаж трубопроводов с использованием компрессионных (обжимных) деталей соединительных производится посредством плотной затяжки накладной гайки на резьбовую часть присоединяемой арматуры. Дополнительную герметичность соединения обеспечивают уплотнительные кольца из EPDM (этилен-пропиленовый каучук), расположенные на штуцере детали соединительной.

Резьбовое присоединение трубопроводной арматуры к трубопроводу посредством комбинированных деталей соединительных должно быть выполнено без натяжения трубопровода. Уплотнение резьбовых соединений деталей соединительных с трубопроводной арматурой следует выполнять при помощи тефлоновой ленты, тефлоновой нити или специальной уплотняющей пасты с льняной прядью. Монтаж трубопроводов следует производить при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С.

Использование соединительных деталей в качестве опорных устройств не допускается.

5. На трубах по всей длине методом струйной печати черным цветом нанесена следующая информация: товарный знак (VALFEX®), обозначение материала трубы, размеры в мм: номинальный наружный диаметр × толщина стенки, классы эксплуатации (class 1-2-4-5/10 bar), максимальная температура ($T_{max}=95\text{ }^{\circ}\text{C}$), обозначение стандарта в соответствии с требованиями которого выпускаются трубы (ГОСТ Р 53630-2015), страна происхождения товара (Made in China), дата и время изготовления, номер линии, штрих-код, отметка длины.


На корпусе деталей соединительных нанесена следующая маркировка: товарный знак (VALFEX), размер присоединяемого трубопровода.

6. Проектирование, производство и приемку работ, а также эксплуатацию внутренних систем отопления (в том числе систем подогрева пола), холодного и горячего водоснабжения с применением труб деталей и соединительных следует выполнять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, на основании технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и технического паспорта изделия, которыми должна сопровождаться каждая партия поставляемых труб и деталей соединительных.

7. Транспортирование труб и деталей соединительных может осуществляться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается сбрасывание и перемещение труб волоком. Трубы и детали соединительные хранят в помещениях с условиями 5 (ОЖ4), раздел 10 ГОСТ 15150, с защитой от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и химических веществ, способных вызвать повреждение материала труб и деталей соединительных. В отапливаемых помещениях трубы следует хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении труб в штабелях, высота штабеля не должна превышать 2 м.

8. Ответственность за соответствие поставляемых изделий настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного
органа

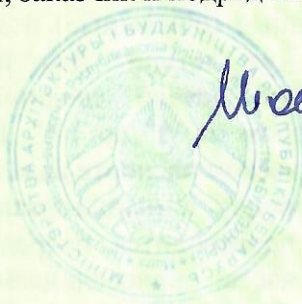

М.А. Шатило Э.Э. Шатило

№ 0068159